


PC + INTRA HEX (CWU + bufor + trzy strefy grzewcze)

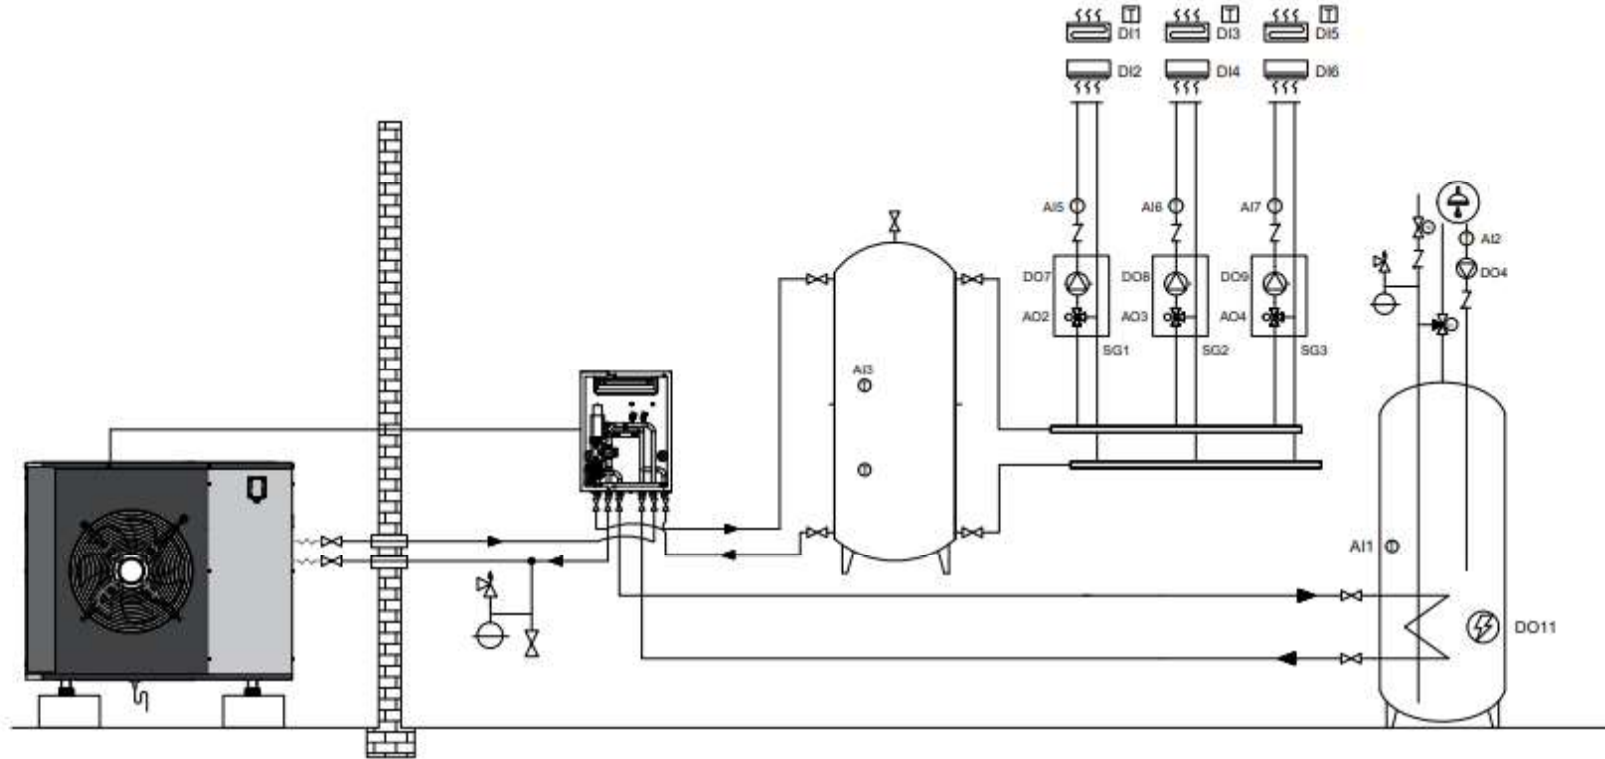

Legenda:

AI1 - czujnik temperatury w zasobniku C.W.U.
AI2 - czujnik temperatury recyrkulacji C.W.U.
AI3 - czujnik temperatury bufora ogrzewania
AI5 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG1
AI6 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG2
AI7 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG3
AO2 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG1
AO3 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG2
AO4 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG3
DI1 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG1

DI2 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG1
DI3 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG2
DI4 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG2
DI5 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG3
DI6 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG3
DO4 - pompa recyrkulacji C.W.U.
DO7 - pompa strefy grzewczej SG1
DO8 - pompa strefy grzewczej SG2
DO9 - pompa strefy grzewczej SG3
DO11 - grzałka zasobnika C.W.U.