


## PC + INTRA BOOST (Basen + CWU + Bufor + trzy strefy grzewcze)

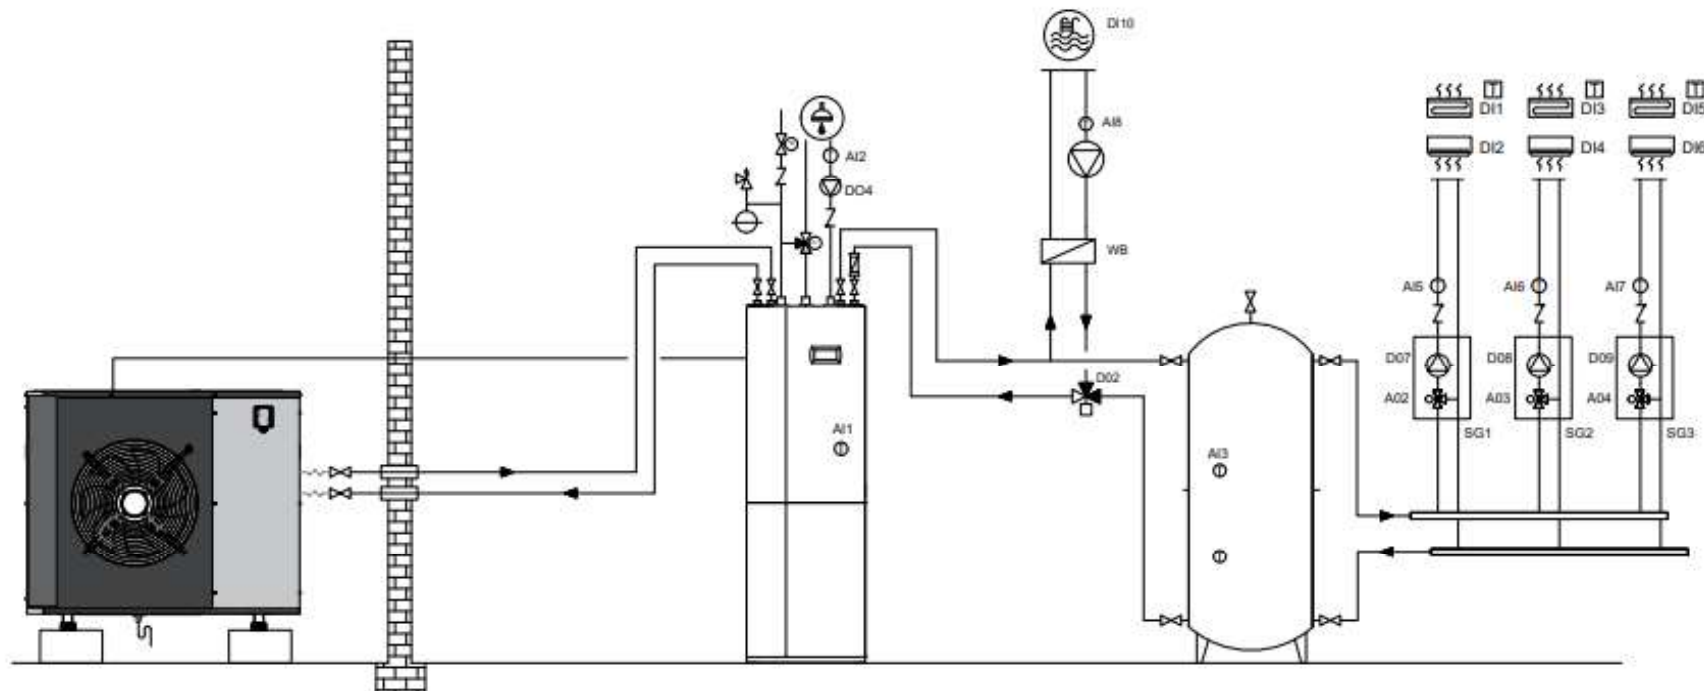

### Legenda:

AI1 - czujnik temperatury w zasobniku C.W.U.  
AI2 - czujnik temperatury recyrkulacji C.W.U.  
AI3 - czujnik temperatury bufora ogrzewania  
AI5 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG1  
AI6 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG2  
AI7 - czujnik temperatury zasilania strefy grzewczej SG3  
AI8 - czujnik temperatury powrotu wody basenowej  
AO2 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG1  
AO3 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG2  
AO4 - regulacja zaworu strefy grzewczej SG3  
DI1 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG1  
WB - wymiennik basenowy

DI2 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG1  
DI3 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG2  
DI4 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG2  
DI5 - zapotrzebowanie na ciepło strefy grzewczej SG3  
DI6 - zapotrzebowanie na chłód strefy grzewczej SG3  
DI10 - zapotrzebowanie na ciepło obiegu basenu  
DO2 - zawór sterowania temperaturą ogrzewania wody basenowe  
DO4 - pompa recyrkulacji C.W.U.  
DO7 - pompa strefy grzewczej SG1  
DO8 - pompa strefy grzewczej SG2  
DO9 - pompa strefy grzewczej SG3